


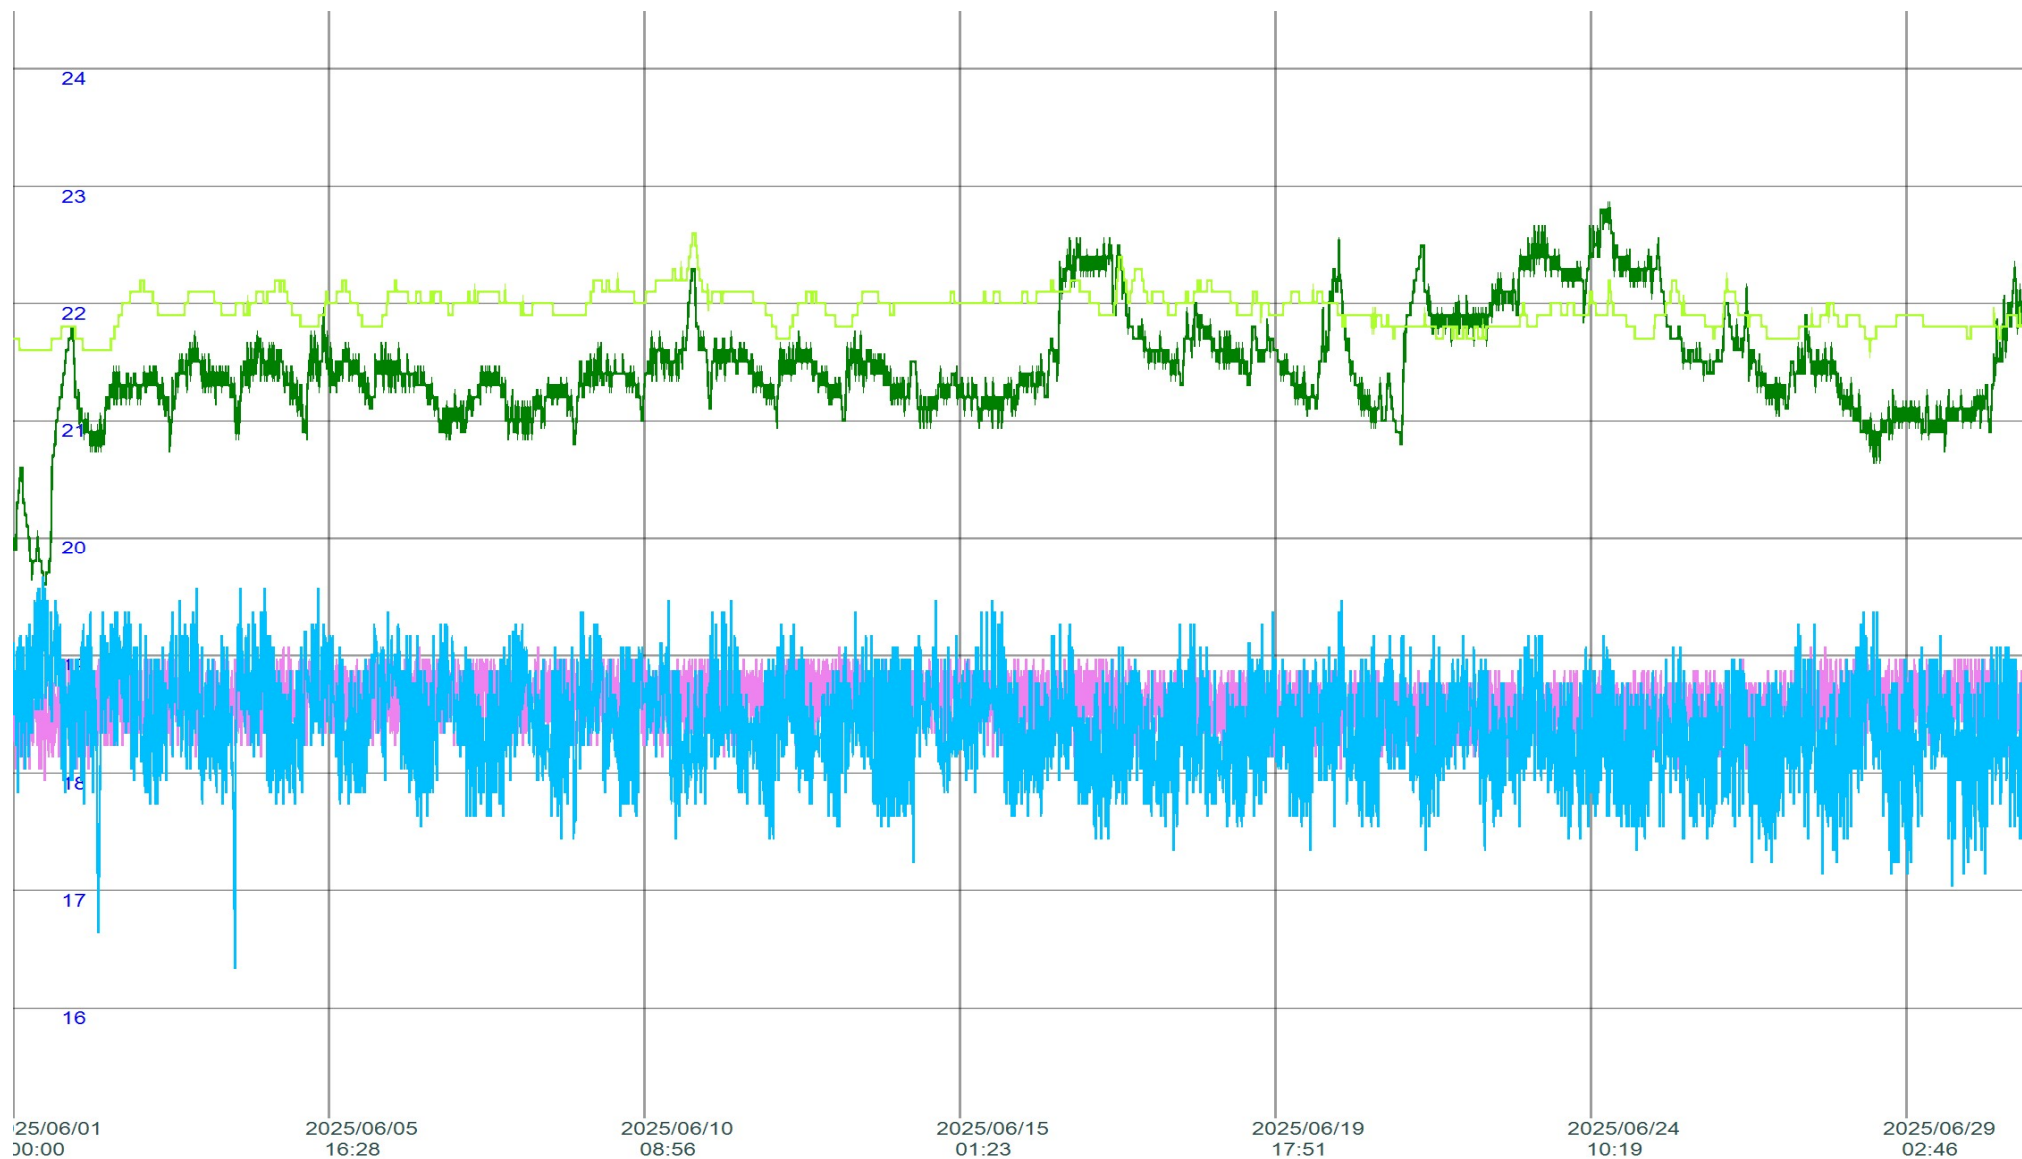

集計期間 : 2025/06/01 0:00:38 ~ 2025/06/30 23:45:40

治験薬保管室室温 (緑)	Max : 22.8℃	Min : 19.6℃	Ave : 21.48℃
ミキシング室1室温 (紫)	Max : 19.0℃	Min : 18.0℃	Ave : 18.59℃
準備室1室温② (水色)	Max : 19.6℃	Min : 16.4℃	Ave : 18.38℃
内視鏡室_室温 (緑黄)	Max : 22.6℃	Min : 21.6℃	Ave : 21.94℃