


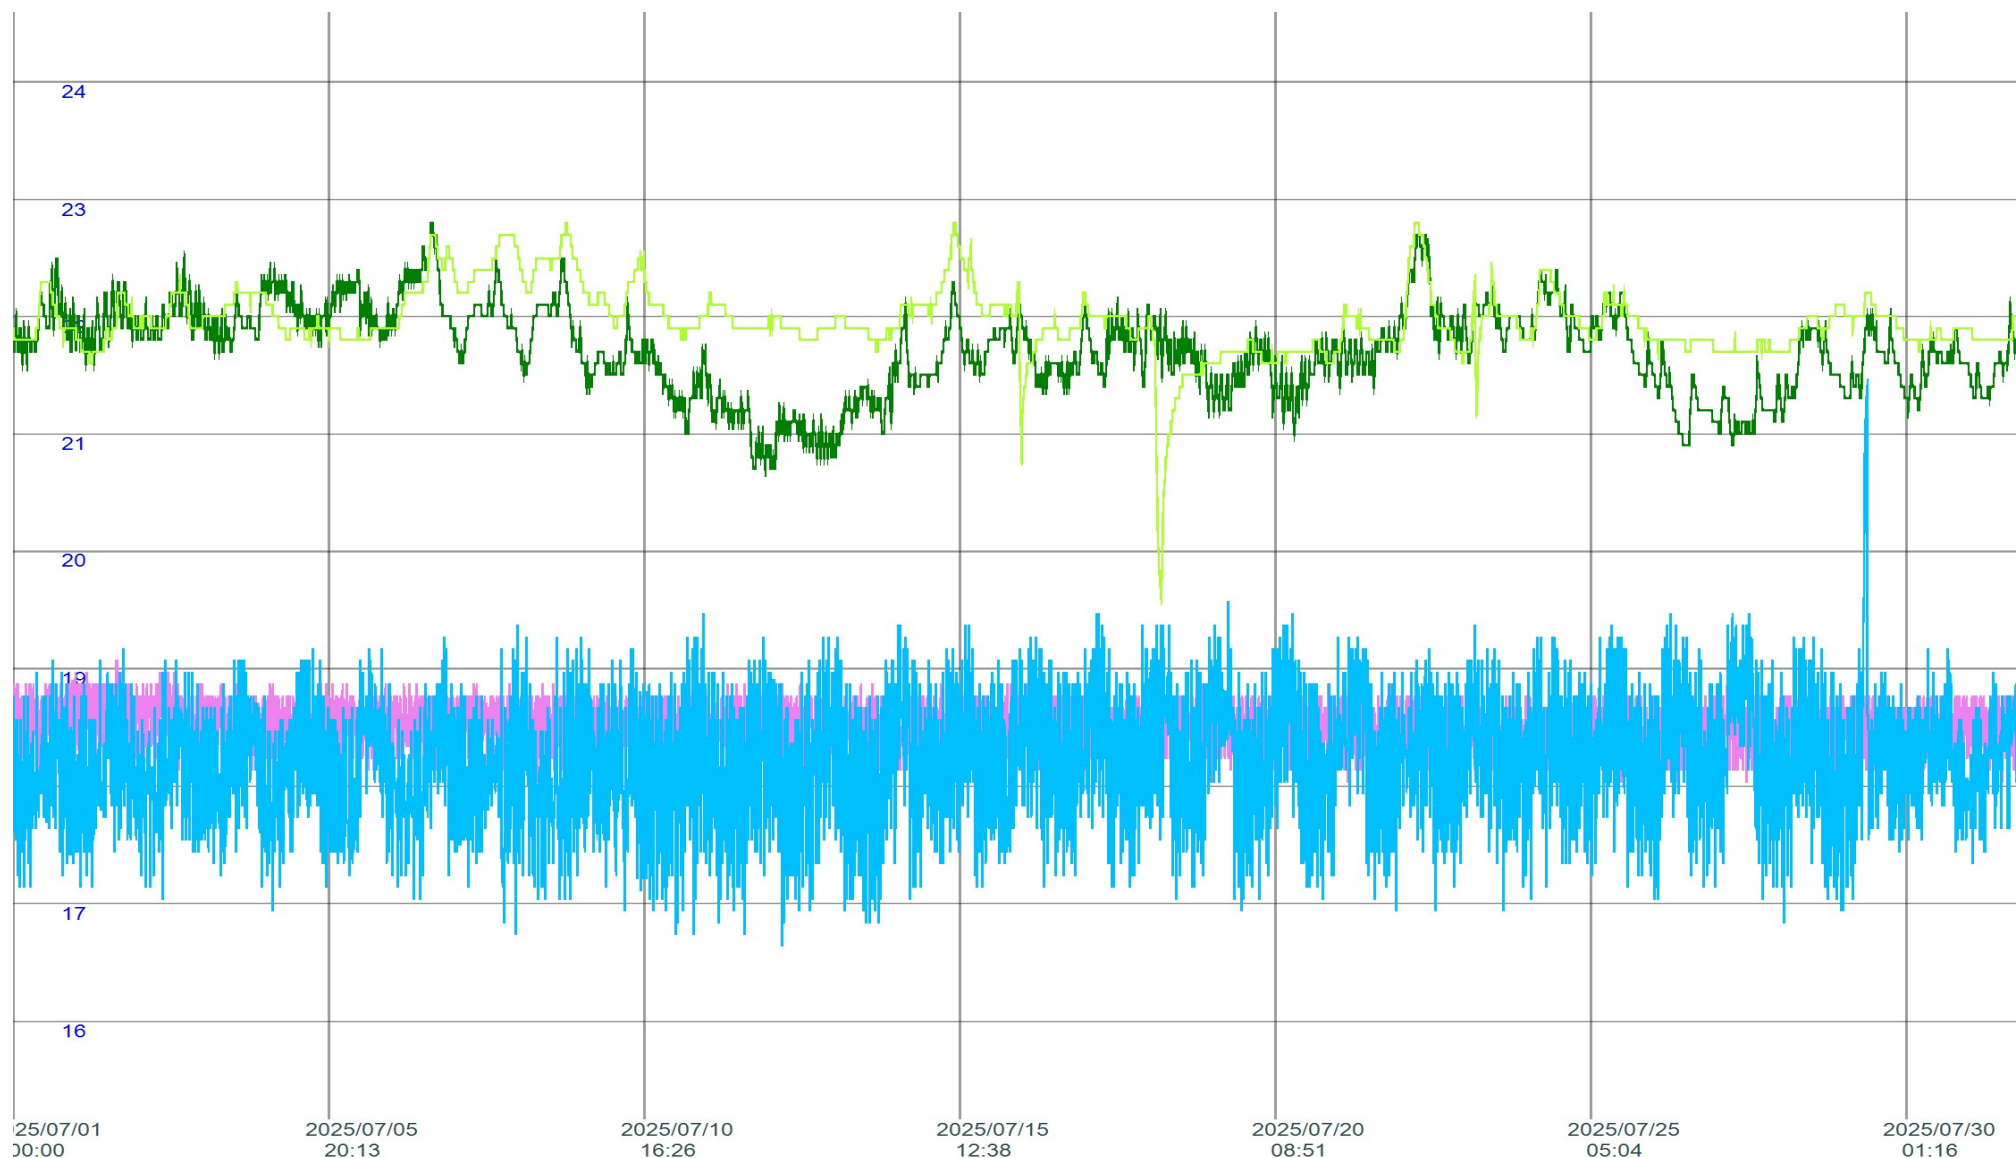

集計期間 : 2025/07/01 0:00:40 ~ 2025/07/31 23:45:38

治験薬保管室室温 (緑)	Max : 22.8°C	Min : 20.7°C	Ave : 21.70°C
ミキシング室1室温 (紫)	Max : 19.0°C	Min : 18.1°C	Ave : 18.49°C
準備室1室温② (水色)	Max : 21.4°C	Min : 16.7°C	Ave : 18.18°C
内視鏡室_室温 (緑黄)	Max : 22.8°C	Min : 19.6°C	Ave : 21.96°C